




Типовое решение задачи домового учета потребления воды и тепла в жилом фонде

Система учета энерго- и водоресурсов ЕАСДКиУ характеризуется простой расширяемостью:

- ➔ **Нужен контроль и управление светом в подъездах ?**
В линию СОС-95 подключается дополнительный блок БИУ.
- ➔ **Нужен контроль затопления в подвалах ?**
Подключаем блок ИУ.
- ➔ **Нужна голосовая связь с диспетчерской ?**
Ставим блок БГС в линию СОС-95.
Получаем цифровую голосовую связь, легко интегрируемую в сеть цифрой IP телефонии города.
- ➔ **Нужна система лифтовой диспетчеризации, охранной сигнализации ?**
Снова добавляем нужные блоки в шину СОС-95 из ассортимента производимых в МНПП Сатурн и решаем поставленные задачи.

Сеть TCP-IP

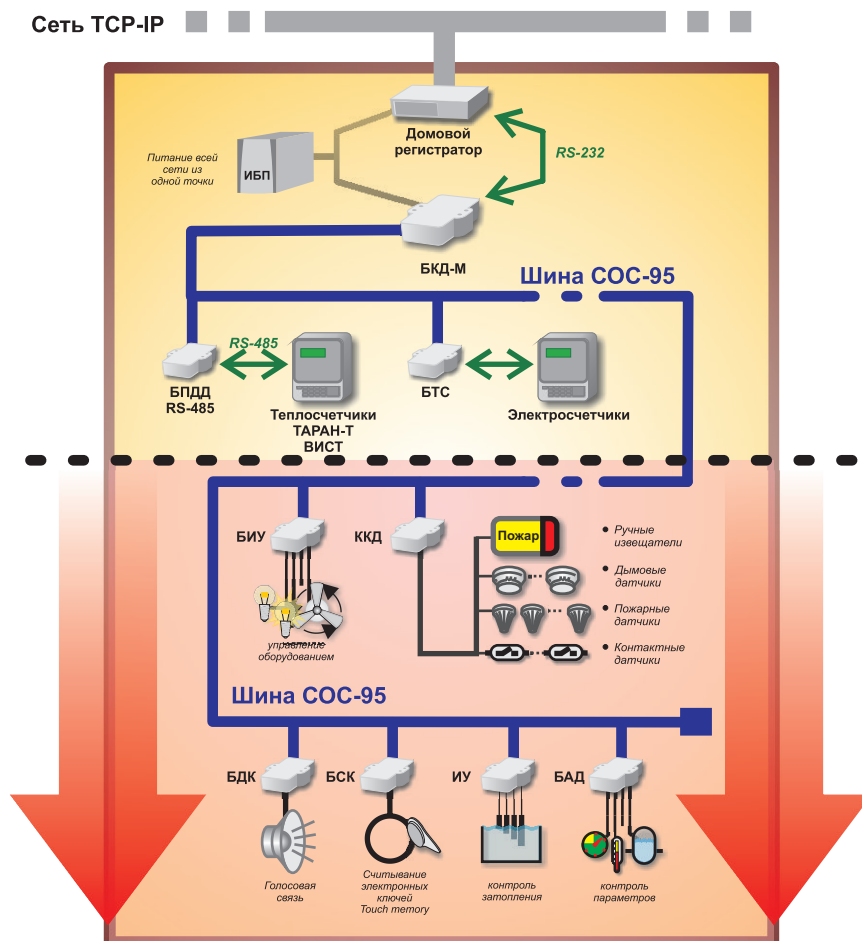

Распределенная
модульная
структура

Масштабируемость
и функциональная
расширяемость

Электропитание и
передача данных
по двухпроводной
линии

Интеграция
с любой SCADA
системой
посредством
OPC сервера

Цифровая передача
речи

Опыт многолетней
эксплуатации на
промышленных
объектах