

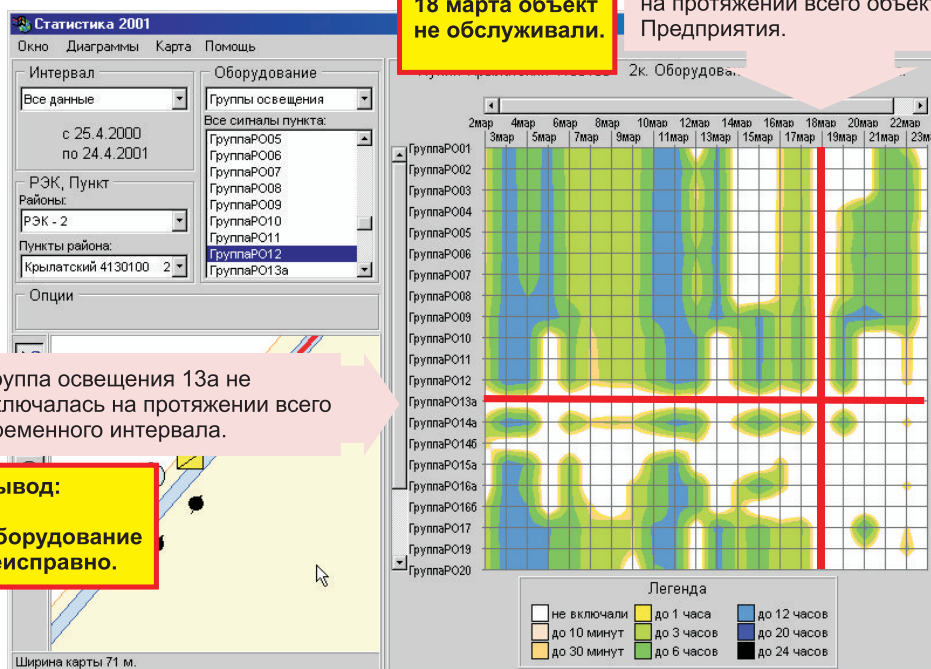


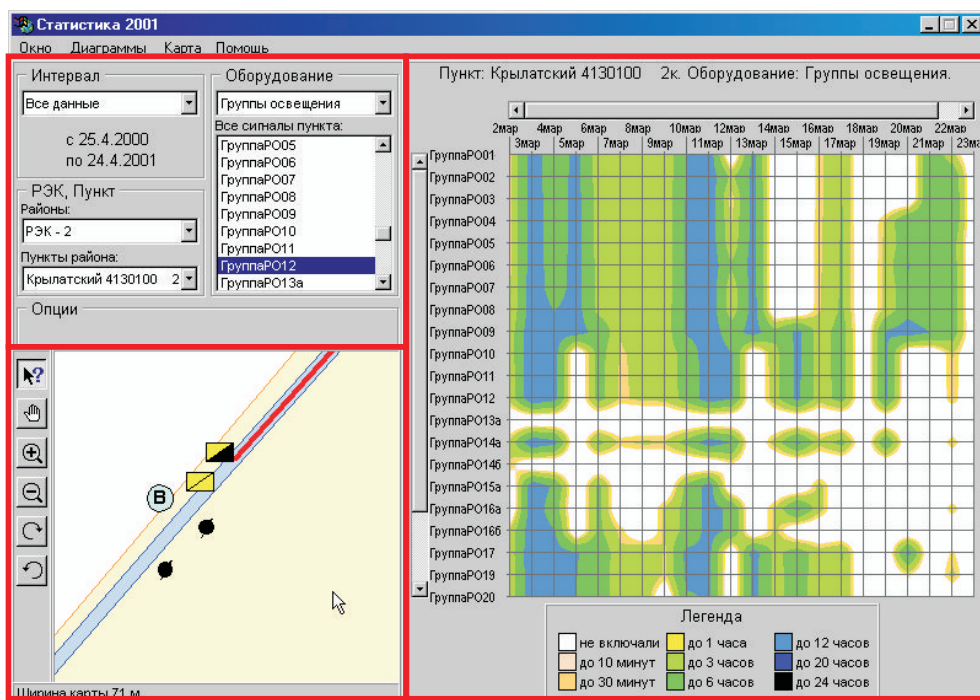

Информационное обеспечение управленческих решений

Автоматический контроль выполнения работ на объекте

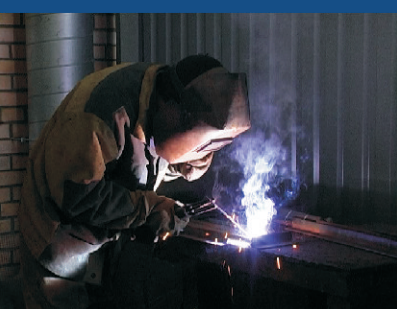

Вывод:
18 марта объект
не обслуживали.

18 марта освещение не включали
на протяжении всего объекта
Предприятия.

Группа освещения 13а не
включалась на протяжении всего
временного интервала.

Вывод:
Оборудование
неисправно.